

VEDLIGEHOOLDELSE AF VARMEPUMPERNE SKAL GENNEMGÅS MIN. 1 GANG OM MÅNEDEN

SELVRENGØRING

SELVRENGØRING mindsker vækst af skimmelsvamp ved hjælp af plasmaclusterioner og affugter indersiden af aggregatet. Brug denne funktion, når årstiden skifter.

1 Tryk på RENGØRINGS-knappen, når aggregatet ikke er i gang.

- På fjernbetjeningens display vises .
- Den grønne DRIFT-lampe (), den grønne RENGØRINGS-lampe () og den blå PLASMACLUSTER-lampe på aggregatet tænder.
- Aggregatet standser efter 40 minutter.



AFBRYD

Tryk på RENGØRINGS-knappen

Eller sluk for aggregatet ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.

- Den grønne DRIFT-lampe (), den grønne RENGØRINGS-lampe () og den blå PLASMACLUSTER-lampe på aggregatet slukker.

Bemærk:

- Det kan ikke lade sig gøre at indstille temperatur, ventilatorhastighed, luftstrømsretning eller timer, mens RENGØRING er i gang.
- Skimmelsvampe, som allerede findes, kan ikke fjernes med denne funktion.

VEDLIGEHOOLDELSE

Træk netledningen ud af vægudtaget eller slå driftsafbryderen fra, inden der udføres vedligeholdelse på aggregatet.


RENGØRING AF FILTER

Rengør luftfiltrene hver 14. dag.

1 Sluk for aggregatet.

2 Fjern luftfiltrene.


- 1 Vip det oplukkelige panel op.
- 2 Tryk luftfiltrene lidt opad for at løsne dem.
- 3 Træk luftfiltrene nedad for at fjerne dem.

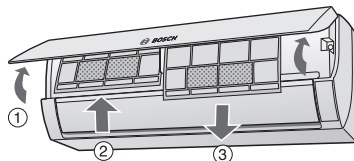

3 Fjern luftrensningfiltrene fra luftfiltret.

4 Rengør filtrene.


Fjern støvet med en støvsuger. Hvis filtrene er snavsede, kan de vaskes med varmt vand og et mildt ren gørgsmiddel. Lad filtrene tørre i skyggen, inden du sætter dem på plads igen.



5 Sæt luftrensningfiltrene tilbage på plads.

6 Sæt filtrene tilbage på plads.

- 1 Sæt filtrene tilbage i de oprindelige positioner.
- 2 Luk det oplukkelige panel.
- 3 Giv pilen på panelet et godt tryk for at låse det fast.

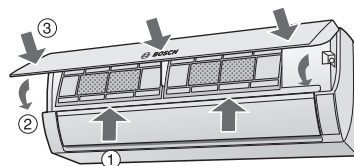

RENGØRING AF AGGREGAT OG FJERNBETJENING

- Tør af med en fugtig klud.
- Sørg for ikke at stænke eller hælde vand direkte på delene. Vand kan forårsage elektrisk stød eller beskadige udstyret.
- Brug ikke varmt vand, fortynder, slibepulver eller stærke opløsningsmidler.

VEDLIGEHOOLDELSE AF VARMEPUMPEN EFTER SÆSON

- 1 Kør en RENGØRING, således at mekanismen tørrer helt.
- 2 Stop aggregatet, og træk netledningen ud. Slå driftsafbryderen fra, hvis der findes en sådan for varmepumpen.
- 3 Rengør filtrene, og sæt dem bagefter tilbage på plads.

VEDLIGEHOOLDELSE AF VARMEPUMPEN FØR SÆSON

- 1 Kontrollér, at luftfiltrene ikke er snavsede.
- 2 Kontrollér, at luftindtag eller luftudtag ikke er blokerede.


UDSKIFTNING AF LUFTRENSNINGSFILTER

Filtrene skal udskiftes med 3-6 måneders interval.

1 Fjern luftfiltrene.

2 Udskift luftrensningfiltrene.

- 1 Fjern de gamle luftrensningfiltre fra luftfiltrene.
- 2 Placer luftrensningfiltrene under filterstoppet på luftfilteret.



3 Sæt luftfiltrene tilbage på plads.

Bemærk:

- Brugte luftrensningfiltre kan ikke vaskes og genbruges. Du kan anskaffe nye filtre hos din nærmeste forhandler.

Affaldshåndtering af filtre

Bortskaf brugte filtre i henhold til lokale forskrifter.

Materiale i LUFTRENSNINGSFILTER

Filter: polypropenmembran

Ramme: polyester